

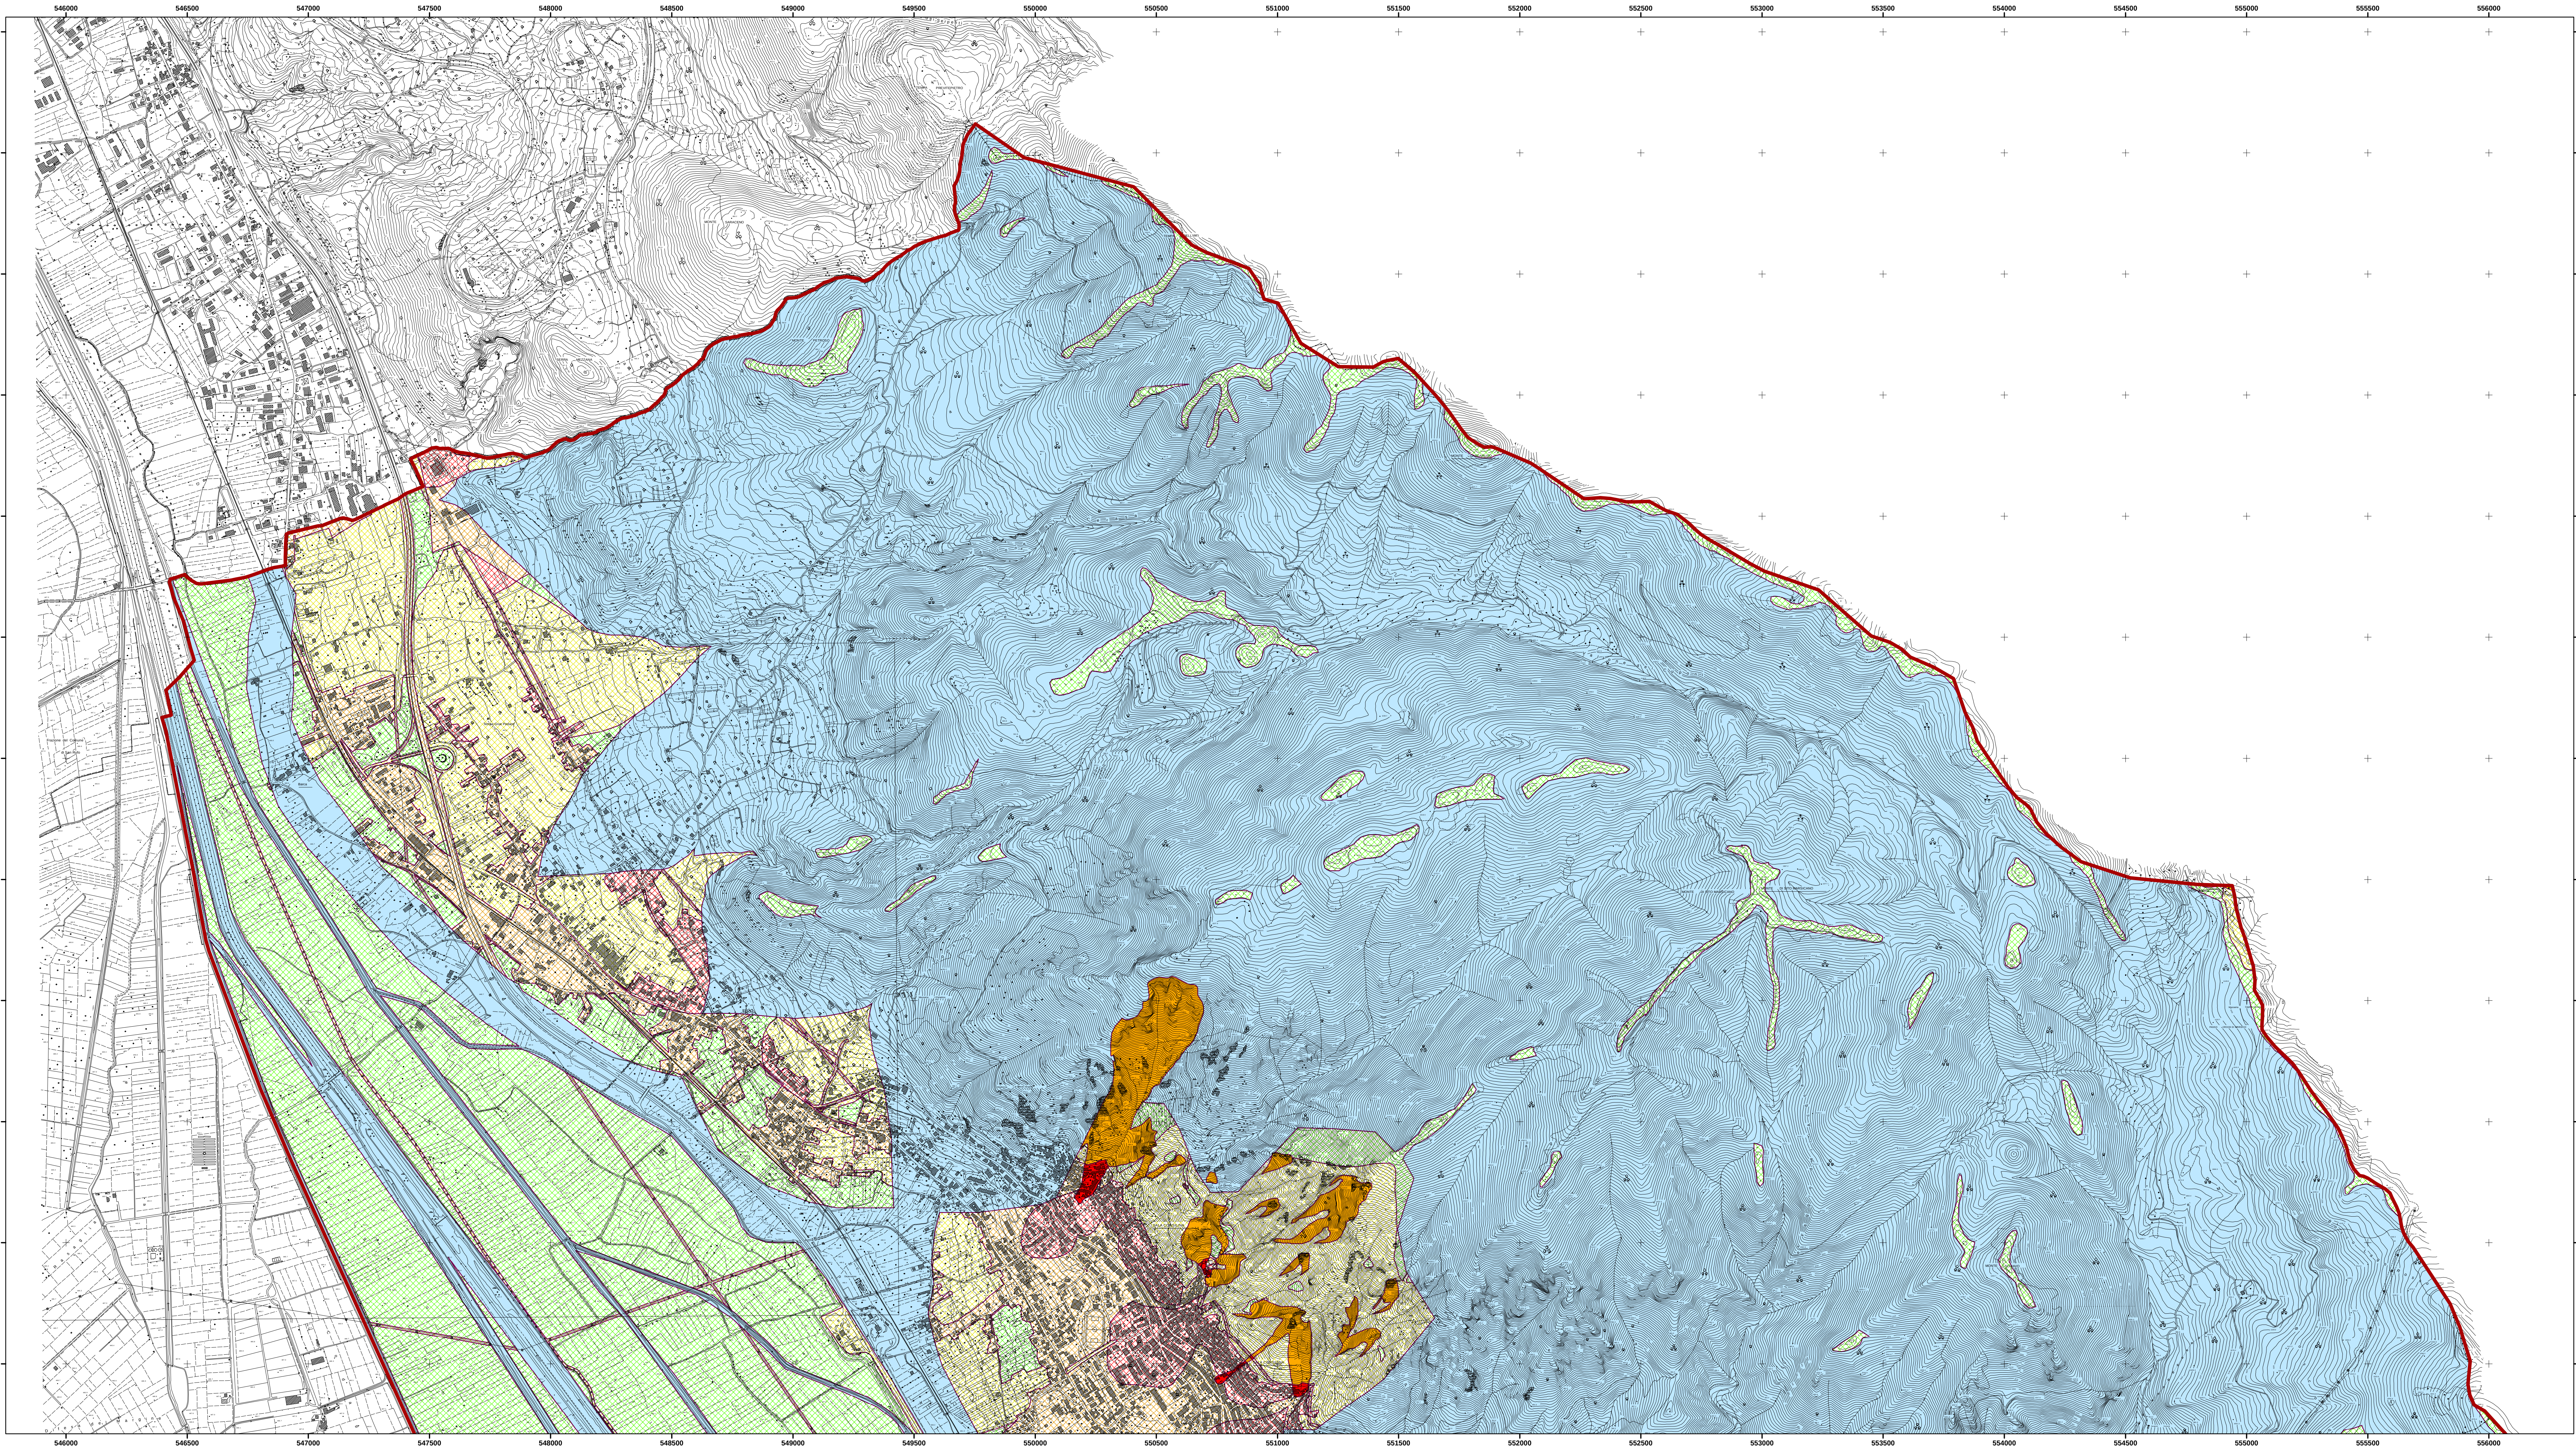


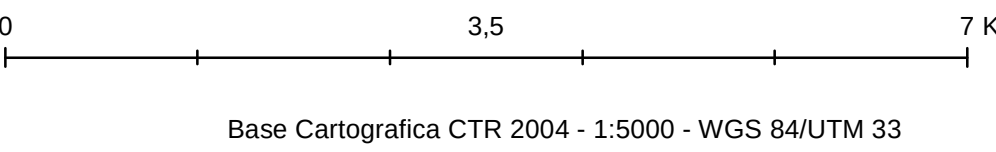

PROGETTO PRELIMINARE DI PIANO
Sindaco: Avv. Francesco Cavallone
Giunta Comunale di Sala Consilina
Dirigente Area Tecnica: Ing. Attilio De Nigris
Responsabile ufficio di Piano e R.U.P.: Ing. Attilio De Nigris

Gruppo di progettazione interno UTC:
Ing. Attilio De Nigris (Capogruppo Progettazione)
Arch. Fabio Tonti (Aspetti Ambientali e Insediativi)
Dott. Giovanni Pugliese (Attività Produttive e VAS)
Geom. Vito La Vista (Aspetti Socio-Demografici e Toponomastica)
Pompa Biagio (Commercio)
Antonino Morgia (Infrastrutture Tecnologiche)
Verifica Territoriale: Geom. Giovanni Ragano
Maurizio Abate Checchile
Dott. Michele Esposito (Aspetti Sociologici)
Massimo Maucioni (Comunicazione e Partecipazione)
Consulenti esterni:
Aspetti Geologici: Dott. Antonio Petroccelli
Aspetti Naturalistico-Ambientali: Dott. Donato Natiello
Aspetti GIS: Dott. Vincenzo Siervo
Ing. Antonella Cartolano

N° ELABORATO	ELABORATO	DATA
5c QCG	CARTA DEL RISCHIO DA FRANA QUADRANTE I	OTT. 2014 SCALA 1:10.000

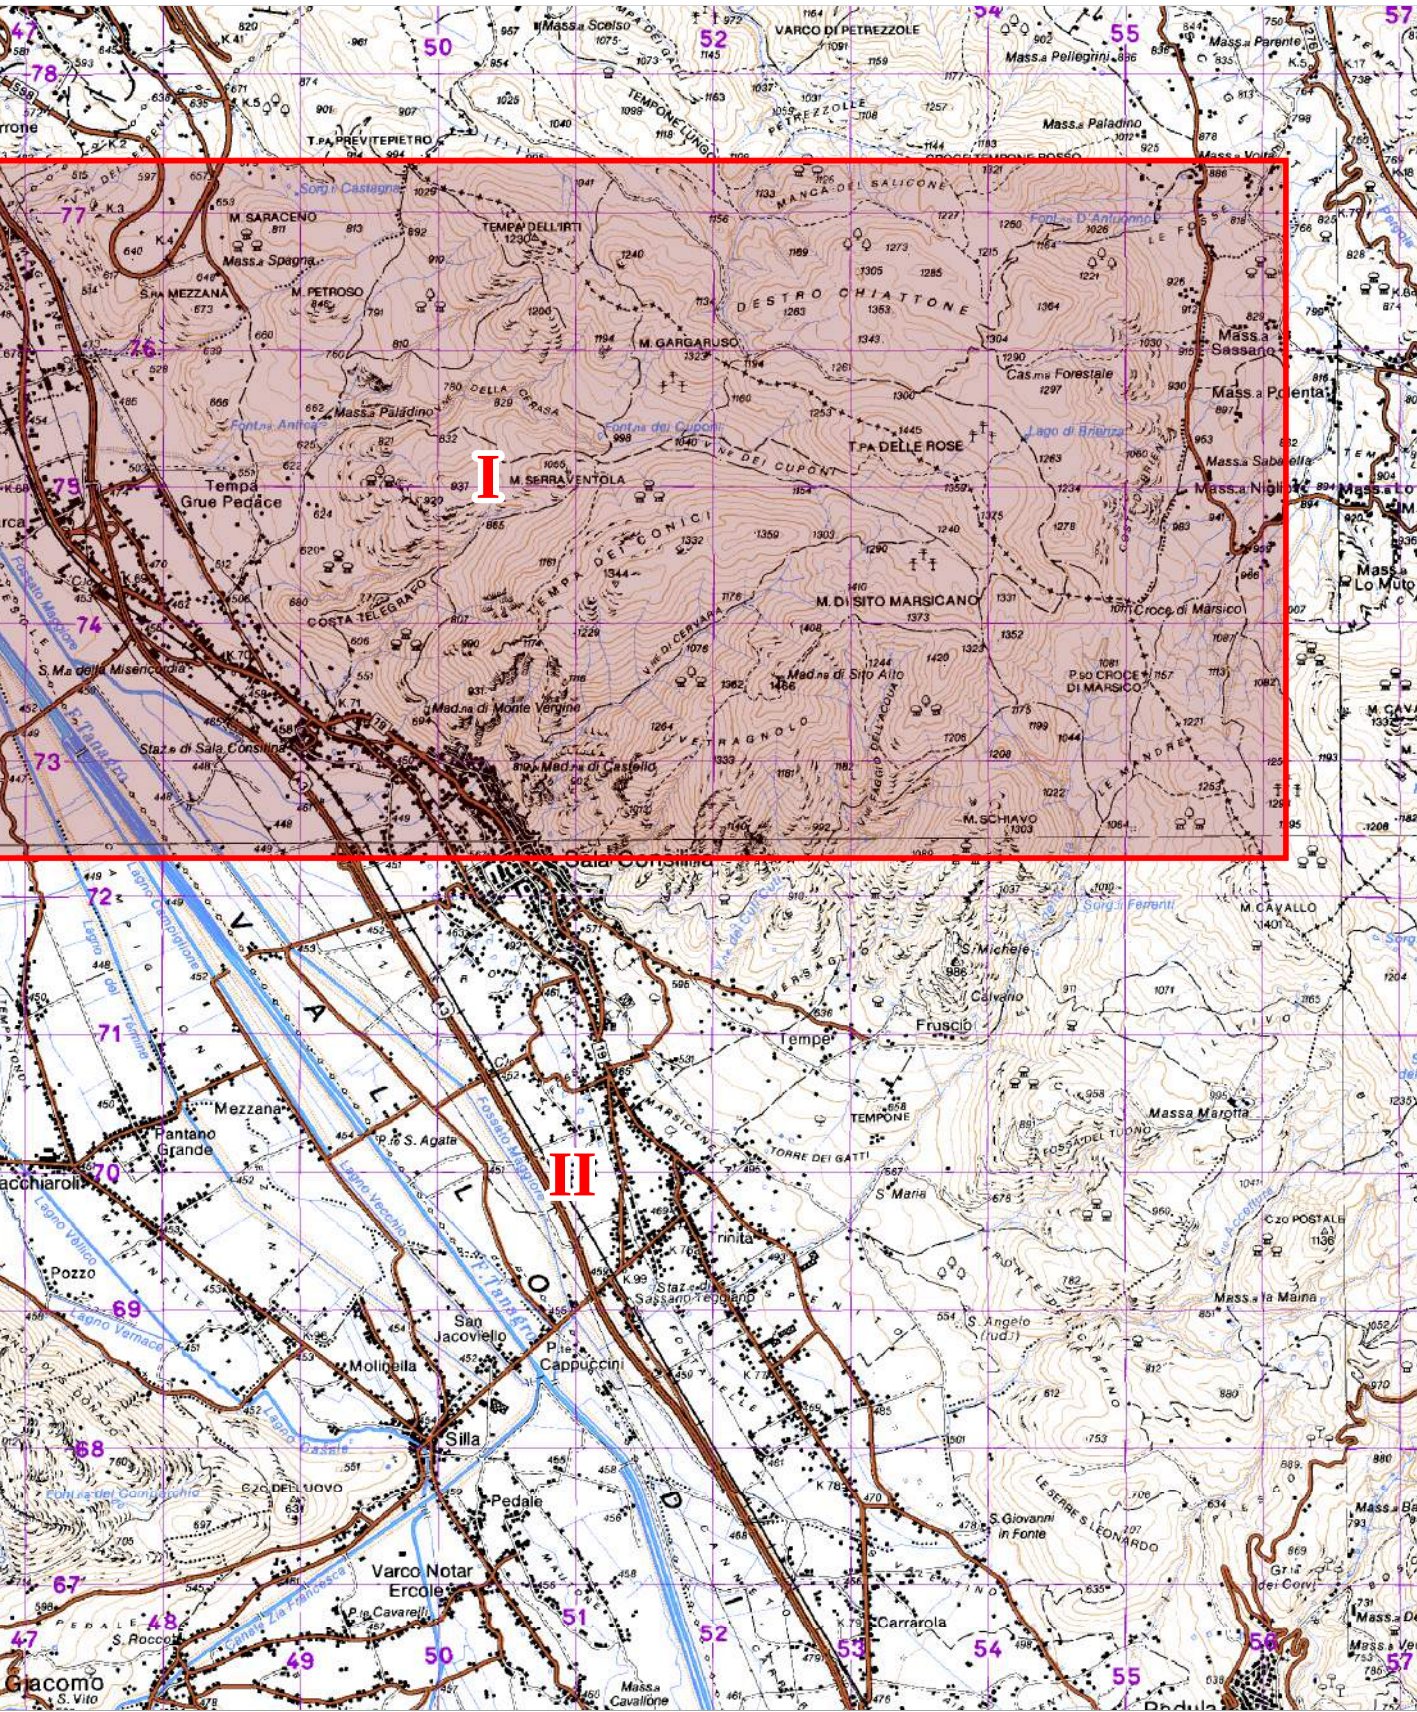

LEGENDA

RISCHIO DA FRANA

Rischio Reale

- Rt1, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana P11, con esposizione a un danno moderato o medio
- Rt2a, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana P12a, con esposizione a un danno moderato o medio, per aree soggette a deformazioni lente e diffuse
- Rt2, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana P12, con esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a pericolosità reale da frana P11, con esposizione a un danno elevato o altissimo
- Rt3a, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana P12a, con esposizione a un danno elevato o altissimo per aree soggette a deformazioni lente e diffuse
- Rt3, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana P12, con esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a pericolosità reale da frana P12, con esposizione a un danno elevato o altissimo
- Rt4, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana P13, con esposizione a un danno elevato o altissimo

Rischio Potenziale

- Rut1, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_2, con esposizione a un danno moderato, nonché su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_1, con esposizione a un danno moderato o medio
- Rut2, Rischio potenziale gravante su UTR a Putr_4, esposte a danno moderato, su UTR a Putr_3, esposte a danno moderato o medio, su UTR a Putr_2, esposte a danno medio o elevato ed infine su UTR a Putr_1, esposte a danno elevato o altissimo
- Rut3, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a Putr_4, con esposizione a un danno medio, su UTR soggette a Putr_3, con esposizione a un danno elevato, infine su UTR soggette a Putr_2, con esposizione a un danno altissimo
- Rut4, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_4, con esposizione a un danno elevato o altissimo, nonché su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con esposizione a un danno altissimo
- Rut5, Rischio potenziale gravante sulle UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_5, da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio
- Cava, AREA DI CAVA - Aree nelle quali il rischio da frana è legato alle attività di scavo in corso o pregresse